


候補地 5 : 金堀の滝



位置情報

候補地点NO		5	
発電候補地	地点名	金堀の滝	
	施設名称	金堀分水路	
	施設所在	一箕町字金堀沓掛	
施設管理者			戸ノ口堰土地改良区

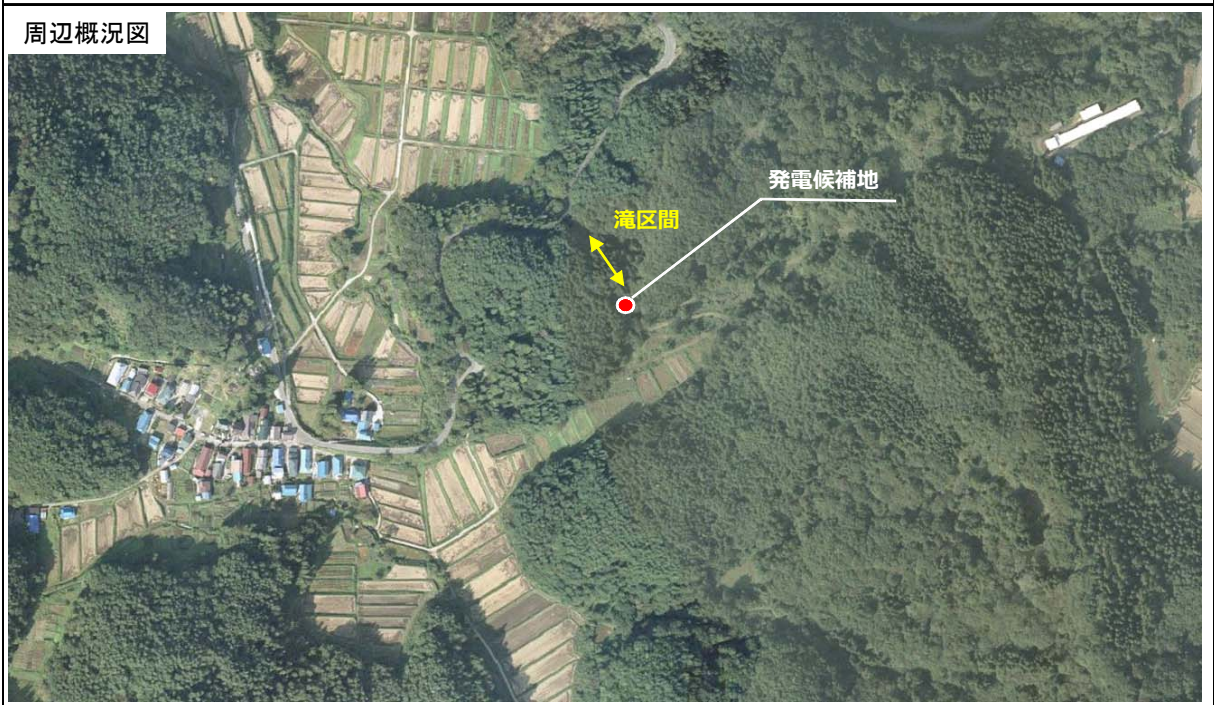

現地状況

 <p style="text-align: center;">金堀の滝（全景）</p>	 <p style="text-align: center;">金堀の滝に関する説明表示</p>
 <p style="text-align: center;">金堀の滝（近景）</p>	 <p style="text-align: center;">滝の下流に続く用水路の状況</p>

諸条件

流況	非灌漑期でも一定の流量が流れおり良好である。
流量	調査時点で0.5m ³ /s程度
落差	滝全体の落差は25m程度あるが景観に留意すれば3m程度が現実的である。
地形	自然の滝を形成しており急峻である。
送電線	発電候補地点付近に電柱はない。
道路	付近まで車道がある。
立地環境	付近に人家はない。
電力用途	付近に電力用途はなく売電が現実的である。
啓発効果	景勝地になっているが、訪問者は少ないと思われる。
施工性	景観に配慮した施工が必要。
安全性	安全柵程度の軽微な対策は必要であるが景観にも留意が必要。